




Principe detail - Kruipgat funderingsbalk
1 : 50

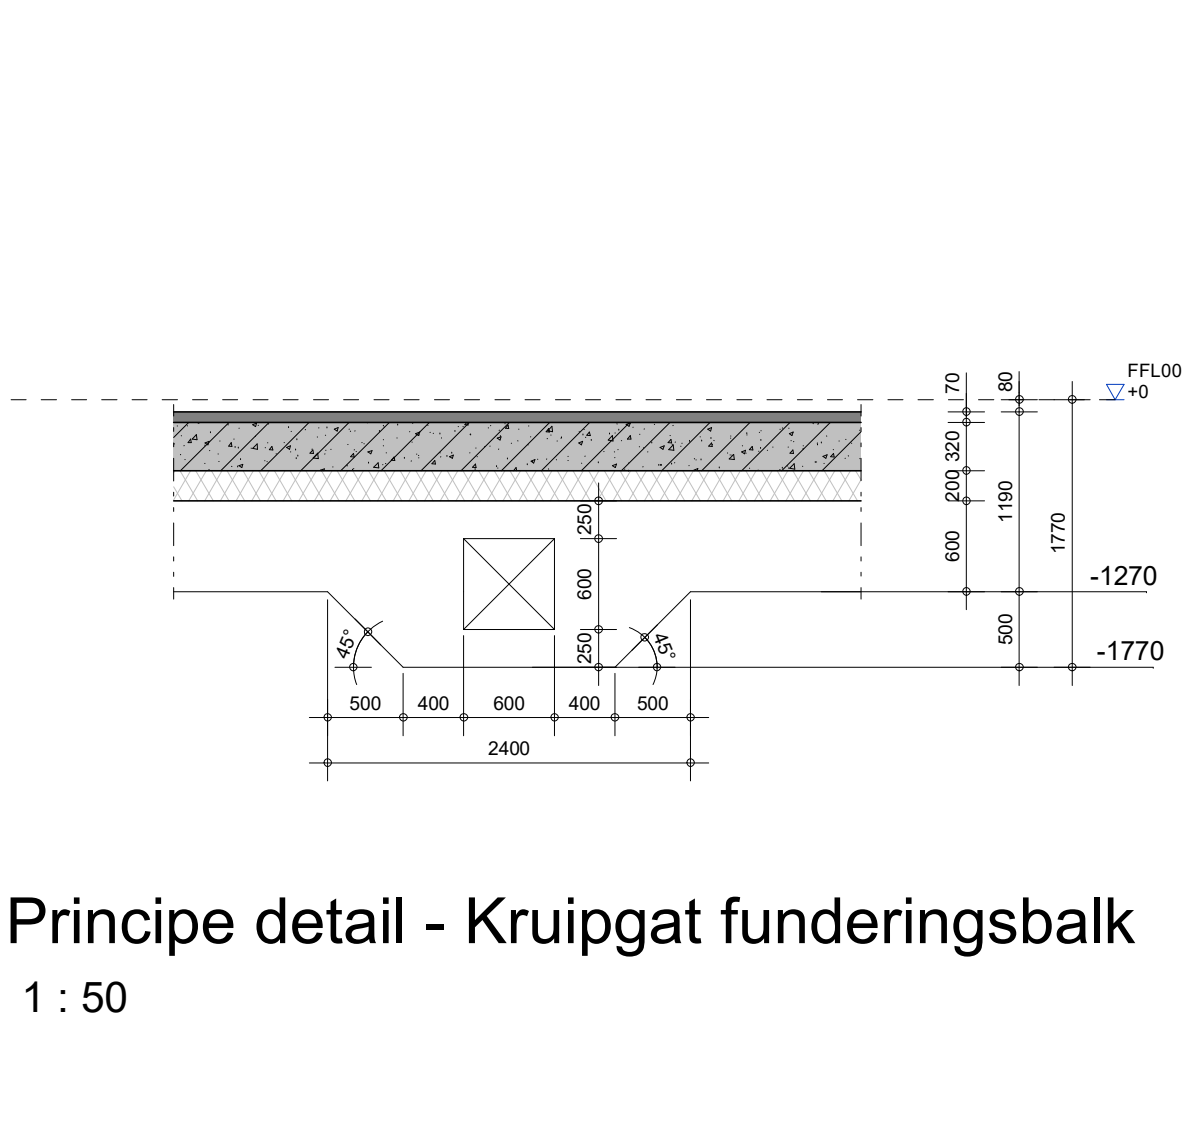

Renvooi (leerzij anders aangegeven geldt.)

Afgemeen

Maakvoering in mm.
 Hoogtemaakvoering t.o.v. Peil.
 Peil = +000 = NAF - 3,5 m

Gevelklasse : CC2b

Voor afgaansvoering rapport zie
 Brandwerendheid constructie
 B20094-RD-XX-ZP-RP-S-01001
 60 mm / rapport B20094-RD-XX-ZP-RP-S-01001

Alle daken voorzien van voldoende noodafvoeren.

Allen dragend prestatie en metaleen (bakranden) aangegeven.

Zie tekeningen achter voor bouwrijke, niet-dragend onderdelen, trappen en borden, isolatie maatvoering.

Definitieve dikte isolatie op basis van leverancier

Symolen

	Sparing		Spangingszone
	Inkassing		
	Onderliggende constructie		
	Overlappingingskijfing		

Peilmaat bovenkant in het werk gestorte constructieve vloer en dikte vloer.

Materialen/Armeringen

	Beton, in het werk gestort (doorsnede)		Metselwerk (doorsnede)
	Beton, prefab (doorsnede)		Hout (doorsnede)
	Staal (doorsnede)		Bestaande onderdelen
	Kalkzandsteen (doorsnede)		Te slopen onderdelen

Vloer/dak overspanningsrichting

Peilmaten vloer = bovenzijde constructie/vloer inclusief eventuele (gewapende) draaiguik echter zonder de eventuele afwerklaag.

overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte

overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. draaiguik + dikte

overspanningsrichting geïsoleerde kanaalplaatvloer + dikte + gew. draaiguik + dikte

overspanningsrichting staalplaatbetoenvloer + dikte + type profielplaat

overspanningsrichting geleimde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand

overspanningsrichting prefabvloer + dikte

Staal

Staalwafels: profielen	S355JR (binnen) S355J2 (verrig)
kokerprofielen	S355JR (binnen) S355J2 (verrig)
buizen	S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355M (verrig)
geïsoleerde liggers (THDHC)	S355JR (binnen)

Niet na-estabere staalconstructies (slippen, heikopen) op spanning monteren.

Conservatieve staalconstructies conform basis.

Stalen en roestvrij staal:

- Stalen: min. 1212-8
- Ankers minimaal: 1212-4
- Lasen minimaal: 1212-4

Staalstructuur 60 mm, brandwerend beschermen

Medele veranderingen en veranderingen (instructie aan betonconstructie)

Nader uit te werken door de aannemer.

Staalstructuur staalconstructies die bouw door de aannemer te waarborgen

Voor bouwrijpheid en secundair staat zie tekeningen van de aannemer / aannemer, o.a. (laten, versieren, grevelbetting, bevestigingsprofielen, buisstaal)

Staal constructie onderhouden met kitringmaten meet K70.

Optegmaten conform bestek.

In het werk gestort beton

Sterkteklasse	: C30/37
Betonstaakwaliteit	: B500B (staven), B500A (netten)
Ale in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal	20x20mm
Wapening druklaag Ø8-150	

Prefabbeton

Sterkteklasse : C50/60
Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
Alle in zicht zijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aanmeren cq. leverancier,
(incl. in te storten voorzieningen)
Oplegmateriaal conform bestek.

Hout

Sterkteklasse	: GL 28h
Duurzaamheidsklasse	: 1

Werkplaattekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.

Algemene Opmerkingen

- Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV

02-02-2024	V Story	W. van Achterhen	TO Definitief
20-12-2023	V Story	W. van Achterhen	TO Definitief
01-12-2023	V Story	W. van Achterhen	TO Concept
26-05-2023	V Story	W. van Achterhen	DO Definitief
07-03-2023	V Story	S. Huijs	DO Concept
17-02-2023	V Story	S. Huijs	DO Concept
Issue Date	Issued By	Checked By	Description



Gemeente Haarlemmermeer



Gemeente Haarlemmermeer

B12694

Gemeentehuis Haarlemmermeer

Roadzhuysen
2132 TZ, Hoofddorp

Subject

Begane grond en sprinklerbassin

Industry and Buildings Lease 164 m to 167 3311 EX A-Kawebod PZS 100 132 2012 02 01 awarded to the Netherlands market for www.rnpa.nl/contracten	Drawn Technisch Ontwerp Scale As indicated Scale: N Sheet A0+2 (1500x841) Section: N
---	--

B12694-RHD-ZZ-DR-DS-200001