


Renvooi (tenzij anders aangegeven geldt:


Algemeen

- Maatvoering in mm.
Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil
RP = +0000 = NAP -3,9 m
- Gevelklasse : CC2b
Voor uitgangspuntenrapport zie : B12694-RHD-XX-ZX-RP-S-91000
Breedte van de draagconstructie : 60 mm / rapport B12694-RHD-XX-ZX-RP-S-91000
Alleen dragen van vloerbelastingen
Alleen dragend prefabriet en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
Zie tekening architect voor bouwkuuring, niet-dragend onderdelen, trappen en bordessen, inclusief maatvoering.
Definitieve dikke isolatie op basis van leverancier

Symbole

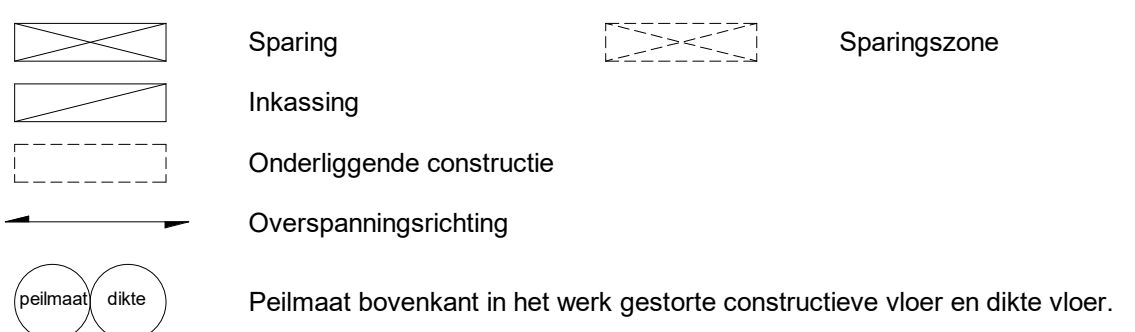

Materialen/Arceringen

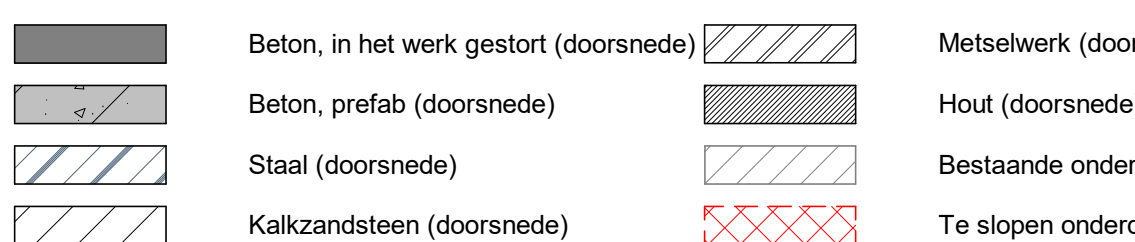

Vloer/dak overspanningsrichting

Peilmatten vloer = bovenzijde constructievelen inclusief eventuele (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.

KPv...	overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte
KPv...+DL	overspanningsrichting kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag + dikte
GKpv...+DL	overspanningsrichting geleidelere kanaalplaatvloer + dikte + gew. druklaag +
SPB...xx	overspanningsrichting staalplaatbetonvloer + dikte + type profielplaat
GB...x...x...	overspanningsrichting geslmeerde houten balken + afmeting + h.o.h. afstand
Pv...	overspanningsrichting prefabricatvloer + dikte

Staal

- | | |
|--|---|
| Staalwalvaten: profielen | §355JR/J (binnen) §355JZ (overig) |
| kroonprofielen | §355JR/J (binnen) §355JZ (overig) |
| basiprofielen | §355JR/J (binnen) §355JZ (overig) |
| gegotene liggers (THQ/HQ) | §355JR/J (binnen) §355JZ (overig) / §355JR/J (binnen) §355JZ (overig) |
| Niet na-stelbare stabilisatieverbanden (trossen, hoelkjenen) op spanning monteer | |
| Conservatie staalconstructies conform bestek | |
| Bouwen en moneren minimaal | |
| Ankers minimaal | M12-4 |
| Lassen minimaal | M12-4 |
| Staalconstructie 60 min. brandwering beschermen | |
| Details verbinden en verankeringen (beschuesen aan betonconstructies) | |
| nader u/l werken door te aanmeren. | |
| Stabiel staalconstructies op bouw door te aanmeren te waarborgen | |
| Voor bouwrijding en secundair staal te tekening van de architect / aanmeren. (o.a. latten, roefingen, gewelpebasen, bevestigingsprofielen, hupstaal) | |
| Staal constructie ontleiden met krimpspanne nootkr. K20 | |
| Oplegmaten ravelen, cement | |

In het werk gestort beton

- Sterkteklasse : C30/37
Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkart, minimaal 20x20mm
Wanering draaien 28-150

Prefabbetor

- Sterkteklasse : C50/60
Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier
(incl. in te stellen voorzieningen)
Oplegmateriaal conform bestek.

Hout

- Sterkteklasse : GL 28h
Duurzaamheidsklasse : 1
Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.

Algemene Opmerkingen

- Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV

02-02-2024	V. Story	W. van Aartsen	TO Definitief
20-12-2023	V. Story	W. van Aartsen	TO Definitief
01-12-2023	V. Story	W. van Aartsen	TO Concept
26-05-2023	V. Story	W. van Aartsen	DO Definitief
07-03-2023	V. Story	S. Huys	DO Concept
17-02-2023	V. Story	S. Huys	DO Concept
Issue Date	Issued By	Checked By	Description

Designed By: W. van Adrichem

Approved By: W. van Adrichem

Gemeente Haarlemmermeer



BI2694
Gemeentehuis Haarlemmermeer
Raadhuisplein
2132 TZ Hoofddorp

Subject: Zesde verdieping



Industry and Buildings Laan 1914 no 35 3318 EX Amersfoort P.O. Box 1132 3600 BC Amersfoort The Netherlands	Stage: Technisch Ontwerp		
	Role: Structural Engineer		
	Scale: 1 : 100	Size: A0+2 (160	
	Doc/Sheet N°:		